

Щит пожарный закрытый ЩПЗ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Щит пожарный закрытый предназначен для размещения и хранения первичных средств пожаротушения (пожарного инвентаря: лом, багор, лопаты, ведро конусное, кошма, топор), в соответствии с "Правилами противопожарного режима" РФ (п. 481 ППР-2012)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щиты выпускаются с различными размерами (табл.1) в разборном или сварном исполнении. Пожарный инвентарь в комплект не входит и приобретается по желанию заказчика отдельно, в зависимости от назначения данного щита, по классу безопасности.

табл.1

Характеристика	Обозначение по размерам			
	№3	№3,5	№4	№5
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	1300x540x300	1300x700x300	1300x1000x300	1500x1000x300
Габаритные размеры в упакованном виде (щит в разборном исполнении), мм (Д×В×Ш), не более	1350x590x60	1350x750x60	1350x1050x60	1550x1050x60
Масса изделия, кг., не более	17,0	21,0	25,0	27,0

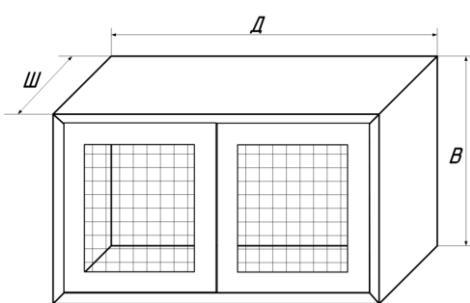


Рис. 1. Щит пожарный


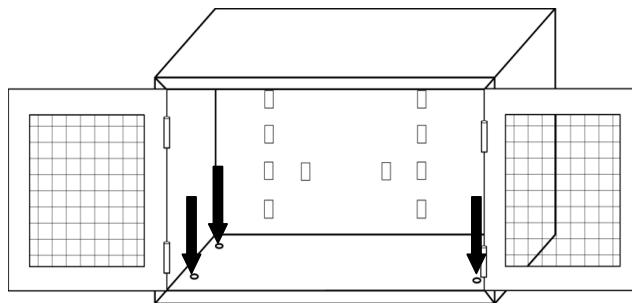


Рис. 2. Пример сборки стенда пожарного.

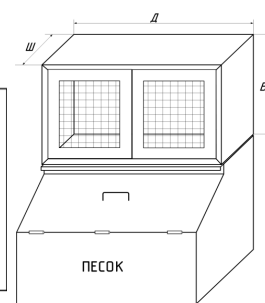

Щит пожарный ЩПЗ, размерностью по таблице - **№3,5 и №4**, имеет конструктивную способность установки на ящик для песка ЯП-0,3 или ЯП-0,5, в нижней части щита, предусмотрены четыре монтажных отверстия для формирования модульного пожарного стенда. (Рис.2)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Щит пожарный ЩПЗ - 1шт. ; Паспорт на изделия - 1шт. на партию

При необходимости, допускается делать копии на каждую единицу изделия

4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Упакованный щит пожарный закрытый ЩПЗ, можно транспортировать любым крытым видом транспорта.
- Температурный диапазон транспортирования и хранения щита от минус 40 до плюс 50 °С

5. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с «Перечнем продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности Российской Федерации» (Приказ МЧС России № 320 от 8.07.2002г) данное изделие обязательной сертификации не подлежит).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щит изготовлен в соответствии с ТУ 4854-005-21015744-2017, отмечен печатью ОТК и признан годным к эксплуатации. Модификация щита указывается в наименовании изделия, **например - ЩПЗ(р) №4:**

ЩПЗ - Щит пожарный закрытый; **(р)**- разборное исполнение; **№4** - обозначение габаритных размеров щита по *табл.1*

дата изготовления _____

партия, кол-во шт. _____

ЩПЗ	ЩПЗ(р)	№3	№3,5	№4	№5

**ШТАМП
ОТК**

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок изделия, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировке и хранения 24 месяца со дня приемки ОТК, и 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.